



Certificado N° 215983

## ENSAYOS DE PRESTACIONES DE CARACTERÍSTICAS AERODINÁMICAS

Empresa **Persycom Madrid, S.L.**  
**c/ De La Fragua n4. Pº. I. La Cantueña.**  
**Fuenlabrada. Madrid.**

Norma de Ensayo:  
UNE-EN 13141-1:2004. Ventilación de edificios. Ensayos de las prestaciones de componentes/ equipos para la ventilación en viviendas. Parte 1: Dispositivos de transferencia de aire montados en el exterior y en el interior

Producto  
**Dispositivo de transferencia de aire.**


Sección y/o fotografía:

Modelo  
**Airebox- 1**


Volumen  
(mm<sup>3</sup>) **0,00095 mm<sup>2</sup>**

Tipo  
**Fijo - Manual**

Fecha de Ensayo  
**21.01.010**

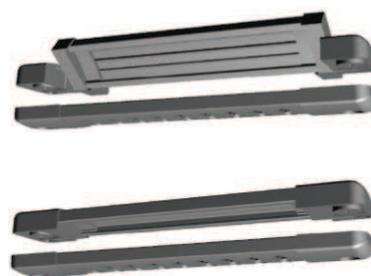

Diferencia de presión	Caudal de aire corregido
Pa	l/s
10	1,84
20	2,43
30	3,00
40	3,41
50	3,97
60	4,55
80	5,19
100	5,48

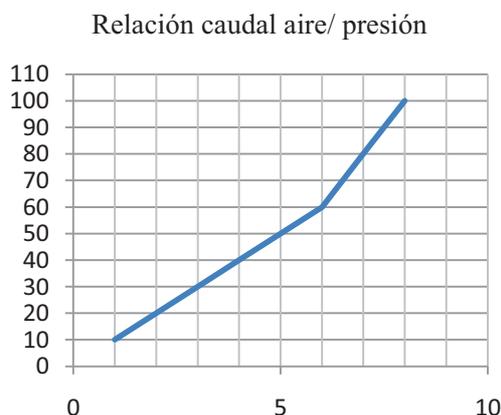

Oscar Ruiz Chicote  
Responsable de Area

Luis García Viguera  
Responsable Departamento

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 215983



Certificado N° 215983

## ENSAYOS DE PRESTACIONES DE CARACTERÍSTICAS AERODINÁMICAS

Empresa **Persycom Madrid, S.L.**  
**c/ De La Fragua n4. Pº. I. La Cantueña.**  
**Fuenlabrada. Madrid.**

Norma de Ensayo:  
UNE-EN 13141-1:2004. Ventilación de edificios. Ensayos de las prestaciones de componentes/ equipos para la ventilación en viviendas. Parte 1: Dispositivos de transferencia de aire montados en el exterior y en el interior

Producto  
**Dispositivo de transferencia de aire.**

Sección y/o fotografía:

Modelo  
**Airebox- 2**


Volumen  
(mm<sup>3</sup>) **0,00190 mm<sup>2</sup>**

Tipo  
**Fijo - Manual**

Fecha de Ensayo  
**21.01.010**



Diferencia de presión	Caudal de aire corregido
Pa	l/s
10	3,53
20	5,07
30	5,88
40	6,72
50	7,28
60	7,98
80	9,48
100	10,37

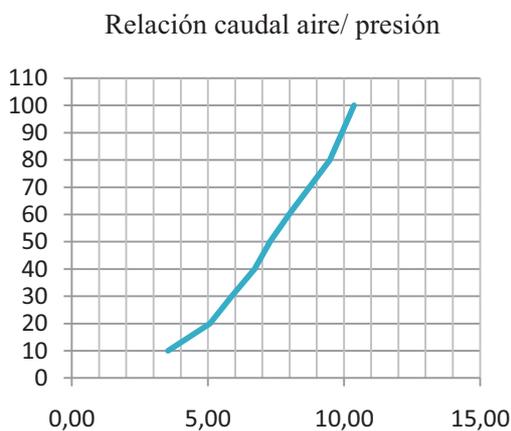

Oscar Ruiz Chicote  
Responsable de Area

Luis García Viguera  
Responsable Departamento

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 215983



Certificado N° 215983

**ENSAYOS DE PRESTACIONES DE CARACTERÍSTICAS AERODINÁMICAS**

Empresa **Persycom Madrid, S.L.**  
**c/ De La Fragua n4. Pº. I. La Cantueña.**  
**Fuenlabrada. Madrid.**

Norma de Ensayo:  
UNE-EN 13141-1:2004. Ventilación de edificios. Ensayos de las prestaciones de componentes/ equipos para la ventilación en viviendas. Parte 1: Dispositivos de transferencia de aire montados en el exterior y en el interior

Producto  
**Dispositivo de transferencia de aire.**

Sección y/o fotografía:

Modelo  
**Airebox- 3**

Volumen  
(mm<sup>3</sup>) **0,00285 mm<sup>2</sup>**


Tipo  
**Fijo - Manual**

Fecha de Ensayo  
**21.01.010**



Diferencia de presión	Caudal de aire corregido
Pa	l/s
10	5,30
20	6,98
8	8,47
40	9,68
50	10,55
60	11,35
80	12,83
100	14,36

Relación caudal aire/ presión

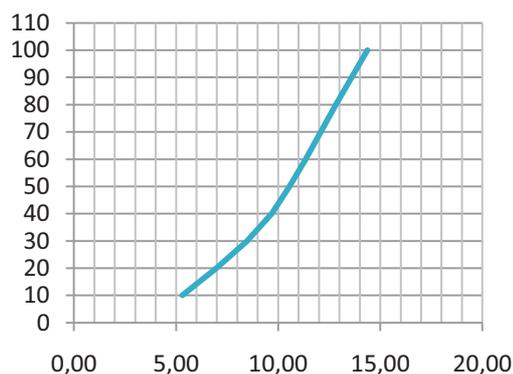

Oscar Ruiz Chicote  
Responsable de Area

Luis García Viguera  
Responsable Departamento

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 215983



Certificado N° 215983

## ENSAYOS DE PRESTACIONES DE CARACTERÍSTICAS AERODINÁMICAS

Empresa **Persycom Madrid, S.L.**  
**c/ De La Fragua n4. Pº. I. La Cantueña.**  
**Fuenlabrada. Madrid.**

Norma de Ensayo:  
UNE-EN 13141-1:2004. Ventilación de edificios. Ensayos de las prestaciones de componentes/ equipos para la ventilación en viviendas. Parte 1: Dispositivos de transferencia de aire montados en el exterior y en el interior

Producto **Dispositivo de transferencia de aire.**

Sección y/o fotografía:

Modelo **Airebox- 4**

Volumen (mm<sup>3</sup>) **0,00380 mm<sup>2</sup>**


Tipo **Fijo - Manual**

Fecha de Ensayo **21.01.010**



Diferencia de presión	Caudal de aire corregido
Pa	l/s
10	6,83
20	9,31
30	10,94
40	12,24
50	13,34
60	14,96
80	17,52
100	19,92

Relación caudal aire/ presión

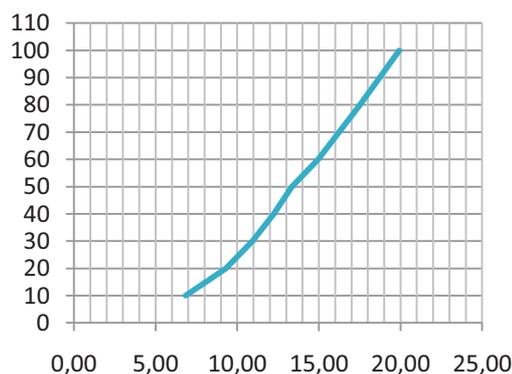

Oscar Ruiz Chicote  
Responsable de Area

Luis García Viguera  
Responsable Departamento

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 215983



Certificado N° 215983

## ENSAYOS DE PRESTACIONES DE CARACTERÍSTICAS AERODINÁMICAS

Empresa **Persycom Madrid, S.L.**  
**c/ De La Fragua n4. Pº. I. La Cantueña.**  
**Fuenlabrada. Madrid.**

Norma de Ensayo:  
UNE-EN 13141-1:2004. Ventilación de edificios. Ensayos de las prestaciones de componentes/ equipos para la ventilación en viviendas. Parte 1: Dispositivos de transferencia de aire montados en el exterior y en el interior

Producto **Dispositivo de transferencia de aire.**


Sección y/o fotografía:

Modelo **Airebox- 5**

Volumen (mm<sup>3</sup>) **0,00475 mm<sup>2</sup>**


Tipo **Fijo - Manual**

Fecha de Ensayo **00/01/1900**

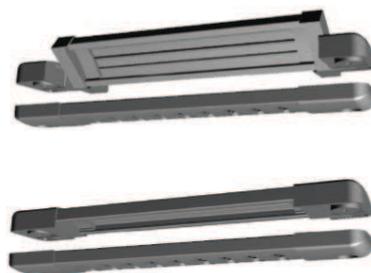

Diferencia de presión	Caudal de aire corregido
Pa	l/s
10	8,57
20	11,21
30	13,04
40	15,09
50	17,10
60	18,82
80	22,47
100	25,78

Relación caudal aire/ presión

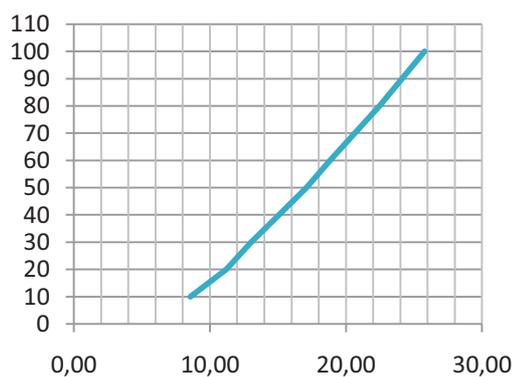

Oscar Ruiz Chicote  
Responsable de Area

Luis García Viguera  
Responsable Departamento

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 215983



Certificado N° 215983

**ENSAYOS DE PRESTACIONES DE CARACTERÍSTICAS AERODINÁMICAS**

Empresa **Persycom Madrid, S.L.**  
**c/ De La Fragua n4. Pº. I. La Cantueña.**  
**Fuenlabrada. Madrid.**

Norma de Ensayo:  
UNE-EN 13141-1:2004. Ventilación de edificios. Ensayos de las prestaciones de componentes/ equipos para la ventilación en viviendas. Parte 1: Dispositivos de transferencia de aire montados en el exterior y en el interior

Producto  
**Dispositivo de transferencia de aire.**


Sección y/o fotografía:

Modelo  
**Airebox- 6**

Volumen  
(mm<sup>3</sup>) **0,00570 mm<sup>2</sup>**


Tipo  
**Fijo - Manual**

Fecha de Ensayo  
**21.01.010**

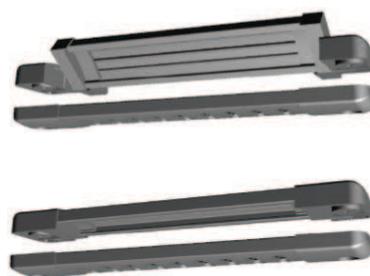

Diferencia de presión	Caudal de aire corregido
Pa	l/s
10	9,41
20	12,62
30	15,51
40	18,30
50	20,76
60	22,72
80	28,40
100	32,83

Relación caudal aire/ presión

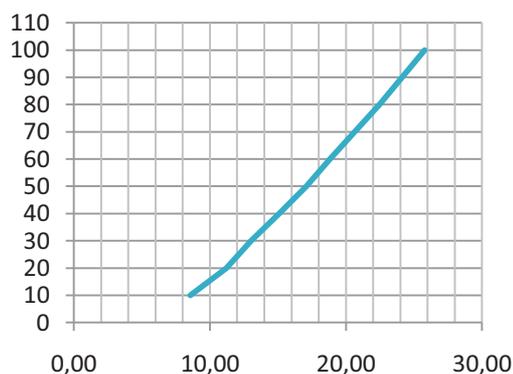

Oscar Ruiz Chicote  
Responsable de Area

Luis García Viguera  
Responsable Departamento

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 215983